

PROFIL - WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO

PE-100 Ø 50 x 3,0mm, Ø 40 x 2,4mm i Ø 32 x 2,3mm, SDR 17, PN10

do przewodu sieci wodociągowej


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZYŁĄCZENIA do sieci		
Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1.	Nawierotka typu NWZ - PE, PN 16 lub obejma do nawier. typu HAWEX. PN 16	1kpl.
2.	Zasuwa z gwintem zewn. i wewn. DN50, DN40, DN32 mm	1kpl.
3.	Złączka PE - STAL z gwintem zewnęt. ZPZ, PN 10 typu "FISCHER"	1szt.
4.	Przewód wod. Ø 50 x 3,0mm, Ø 40 x 2,4mm, Ø 32 x 2,3mm, SDR 17, PN10	-
5.	Obudowa teleskopowa zasuwu klinowej (DN32 - DN50 mm)	1kpl.
6.	Skrzynka do zasuw przył. typu domowego	1kpl.
7.	Opaska betonowa (C12/15) pod skrzynkę zasuwu klinowej (prefabrykat)	1szt.
8.	Przewód sieci wodociągowej - PE - DN125, DN 110, DN 90 mm	-----

UWAGI:

1. Rzędne: RT1, RO1 - wg rysunków profili podłużnych nr PR-1 --- PR - 4.
2. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów kompletów: zasuw, obejm, obudów np. prod. AKWA,HAWLE, AVK, jednakże o parametrach równoważnych materiałowo dla w/w.

OZNACZENIA:

→ Kierunek przepływu wody

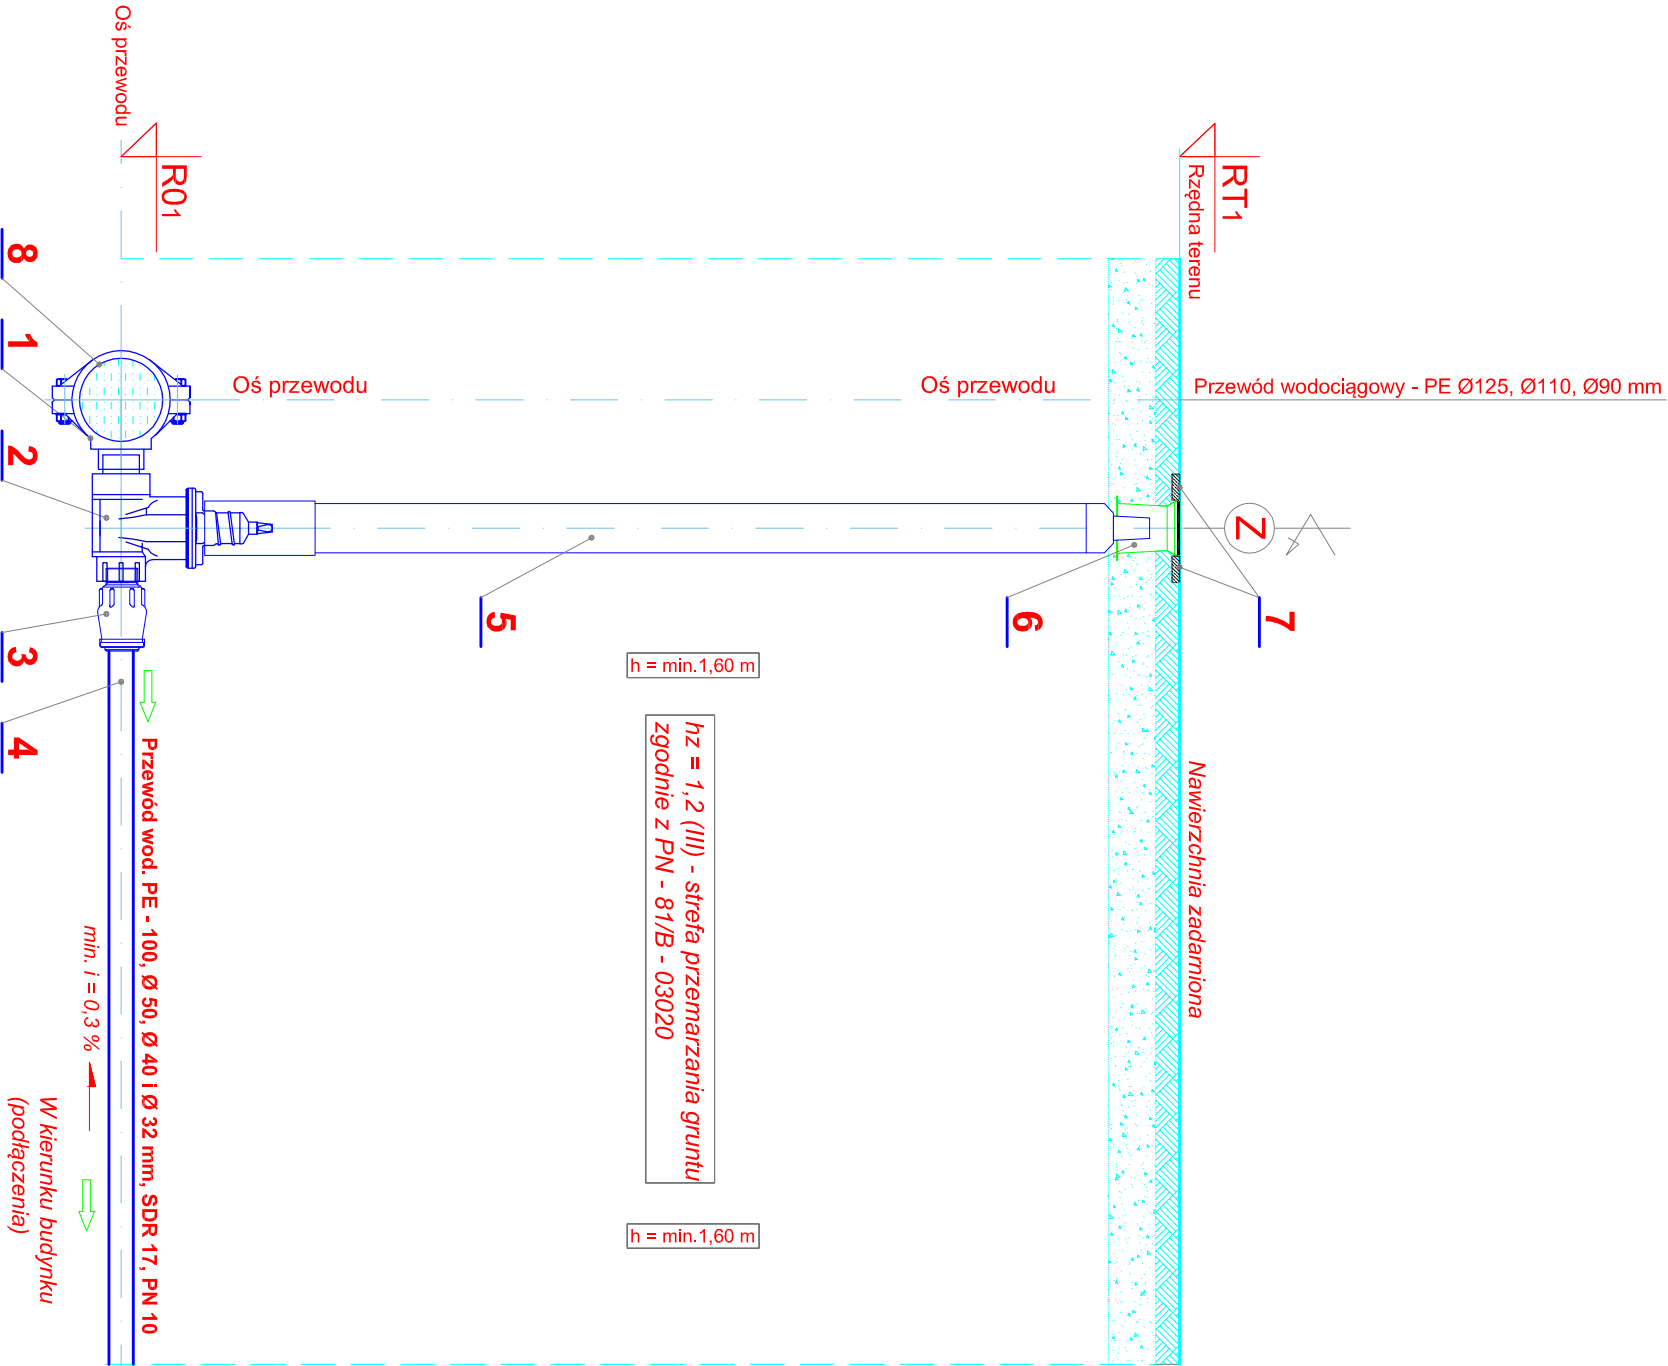

Jednostka projektowa:		26 – 220 Stąporków
Święt. Centrum Rehabilitacji		Czarniecko Góra 43
Investor:	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
Nazwa zadania:	Czarniecka Góra 43, 26 - 220 Stąporków	
Obręb:	Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w ŚCR w Czarnieckiej Górze	
Lokalizacja:	Obręb ewidencyjny: 0007 Czarniecka Góra, działki nr ewid.: 437/4, 437/3, 437/6, 437/7, 437/8, 437/9.	
Adres:	Jednostka ewidencyjna: 260508_5 Stąporków - obszar wiejski Gmina: Stąporków	
Tytuł rys.:	Przyłącze wodociągowe - włączenie do przewodu sieci wodociąg.	
Autorzy opr.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.
Projektant:	Paweł Kuszal	SWK/0170/POOS/09
Skala:	1:10	
Data opracowania:	Sierpień 2019r.	
Strona:		