


- PROFIL POPRZECZNY -

- WYKOPU WĄSKOPRZESTRZENNEGO - rys. poglądowy -

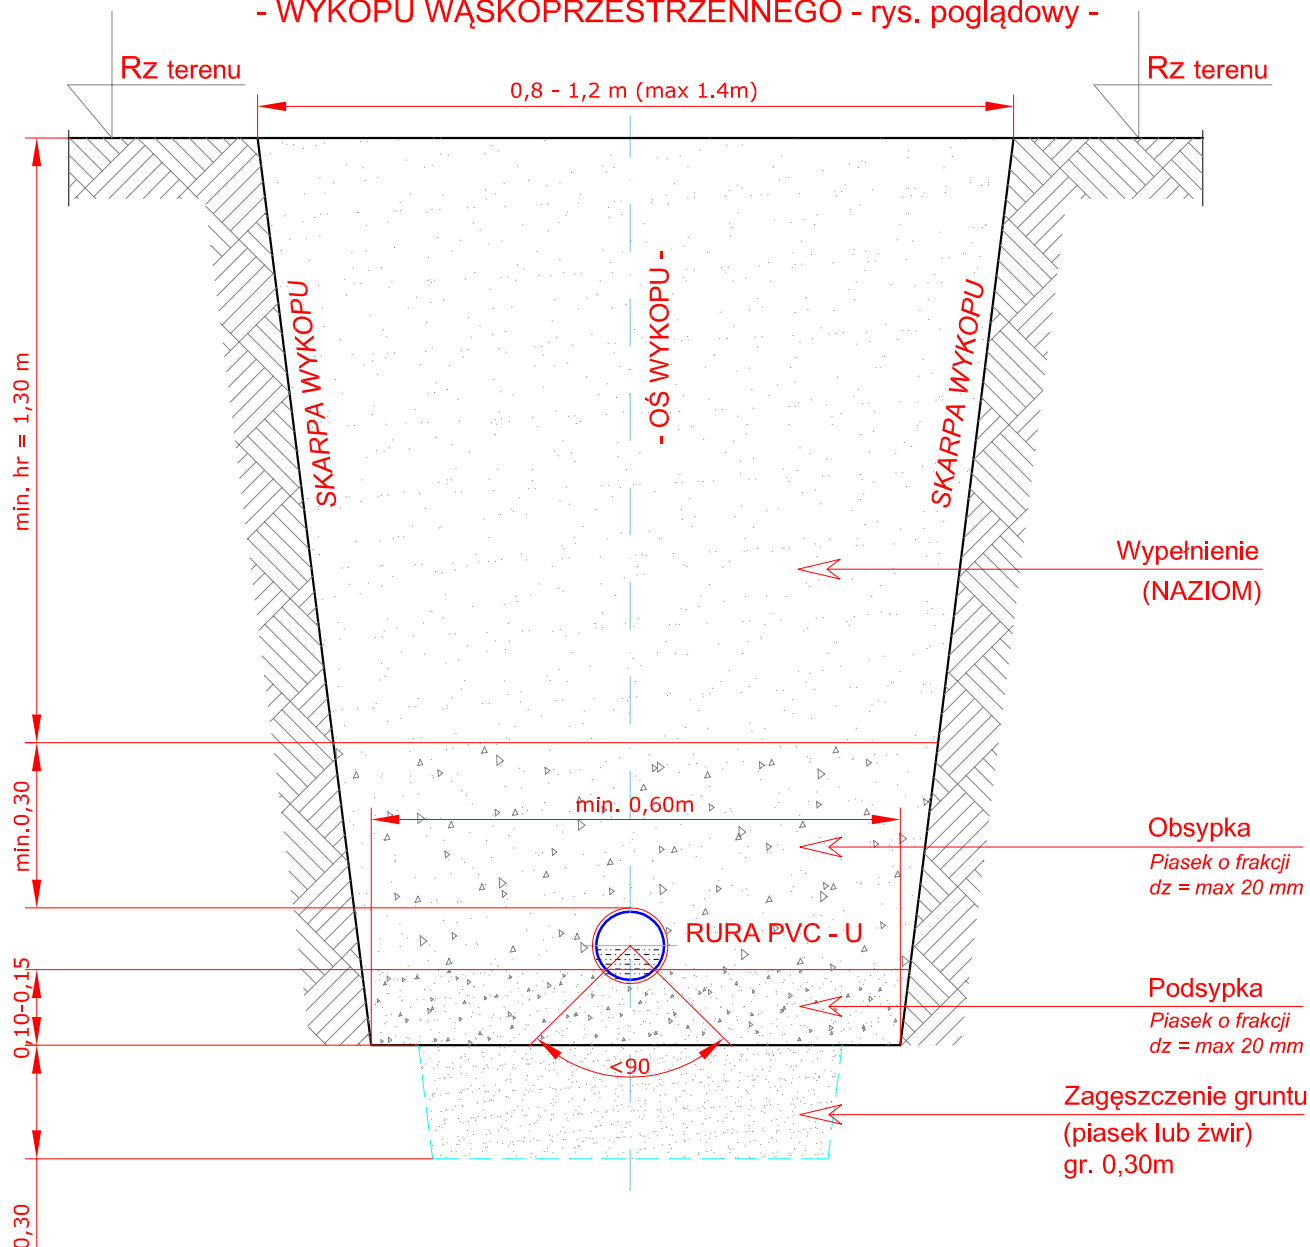

Uwaga:

- Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych dla (III strefy klimatycznej - $h_z = 1,0$), wynosi: 1,4 m, licząc od skrajnej powierzchni (wierzchu) rury.
- Wysokość podsypki powinna wynosić min. 10 cm, a przypadku podłoża (skalnego lub kamienistego) zwiększyć do min. 15 cm.
- Wysokość warstwy obsypki powinna wynosić min. 20 cm powyżej wierzchu rury po uprzednim zagęszczeniu.

Jednostka projektowa:		26 – 220 Stąporków Czarnecka Góra 43	
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji			
Inwestor:	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze Czarnecka Góra 43, 26 - 220 Stąporków		
Nazwa zadania:	Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w SCR w Czarneckiej Górze		
Obręb:	Obręb ewidencyjny: 0007 Czarnecka Góra, działki nr ewid.: 437/4, 437/3		
Lokalizacja:	437/6, 437/7, 437/8, 437/9,		
Adres:	Jednostka ewidencyjna: 260508_5 Stąporków - obszar wiejski Gmina: Stąporków		
Tytuł rys.:	Przekrój wykopu wąskoprzestrzennego - schemat posadowienia		
Autorzy opr.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis:
Projektant:	Paweł Kusztal	SWK/0170/POOS/09	
Skala:	Data opracowania:	Stadium:	Nr rysunku: W-5
-----	Sierpień: 2019r.	Projekt budowlany	Strona: